

Tagfod (lodret snit)

Ydervæg: Leca® termblokke 390 mm (135)

Udvendig. Gitter- og hanebåndsspær

Tag med udhæng, 25° gitterspær


Undertag, diff. åben plademateriale

NOTE: Udluftningsareal på min. 200 cm² pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

Pudslag på væg og dampspære i loft skal samles, så fuld lufttæthed opnås.

- | | |
|--|--|
| 1 Leca® termblokke 390 mm (135) | 40 Indv. puds, som weber multi 280 med Serpo 397 EF |
| 2 Leca® mursten | 48 Ud. puds, som 8 mm Serpo 261 EF med Serpo 397 EF og weber silikatmaling/silikatpuds |
| 15 Tegltagsten | 69 Fugeisolering |
| 23 Fodblik | 70 Trådbinder |
| 24 Brædder/vandfast krydsfiner | 73 Fugearmering |
| 25 Afstandsliste | 74 Tagværk forankres evt. med gevindstang |
| 26 Lægte | 75 Snefangsrør |
| 27 Vandfast krydsfiner eller tilsvarende | 76 Evt. udveksling mellem tagfod |
| 28 Sternbrædt | 77 Fodrem |
| 29 Udhængsbrædder | 95 Ventilation |
| 30 Undertag | 118 Elastisk fuge |
| 35 Omrids loft | 119 Forboret Ø 30 mm hul |

L8UA1

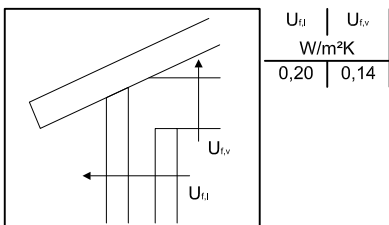

weber

Saint-Gobain Weber A/S

Leca® ByggeInfo. Tlf. 56 18 18 56 Fax. 56 18 18 02

Ekspedition Tlf. 87 61 02 01 Fax. 87 61 02 05

Hovedkontor Tlf. 70 10 10 25 Fax. 87 61 02 05 e-mail weber@weber.dk web www.weber.dk

Vedr. Ydervægge med Leca® termblokke 390 mm (135)	Dato 02.2010
Emne Tagfod (lodret snit). Forankring	Tegn. nr. 40